


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

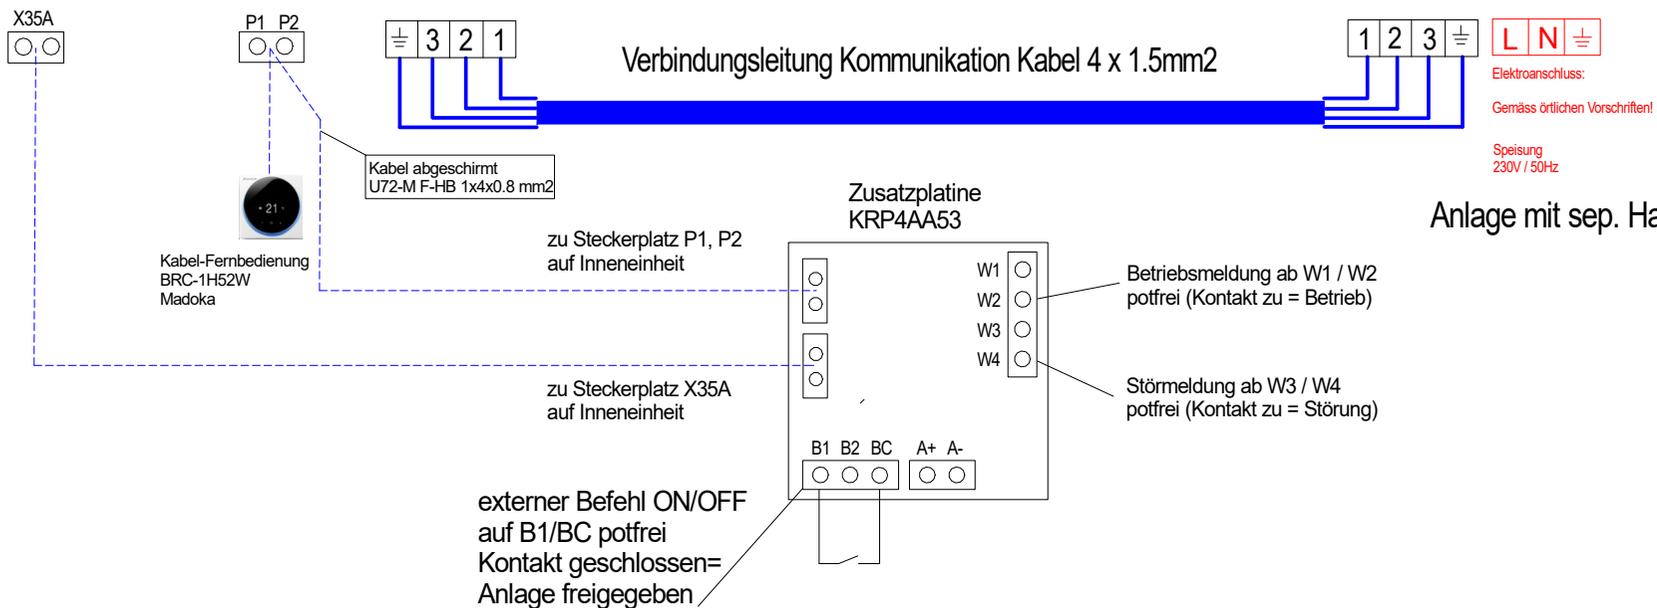

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

wird die Freigabe/Sperrung extern nicht verwendet, muss eine Brücke zwischen B1/BC gelegt werden!

RXM + FHA mit KRP4AA53 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch