
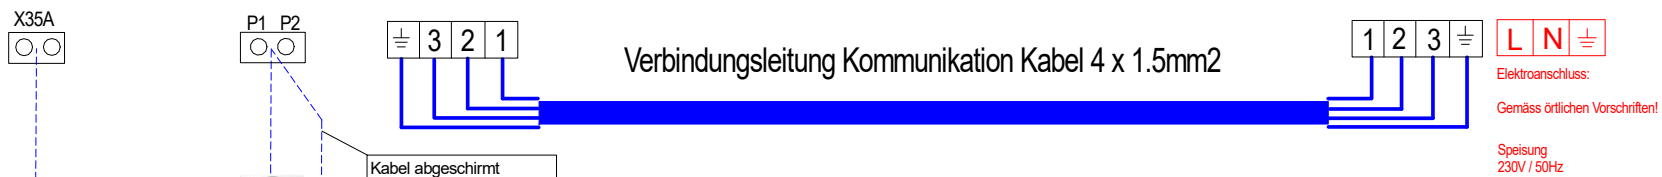


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

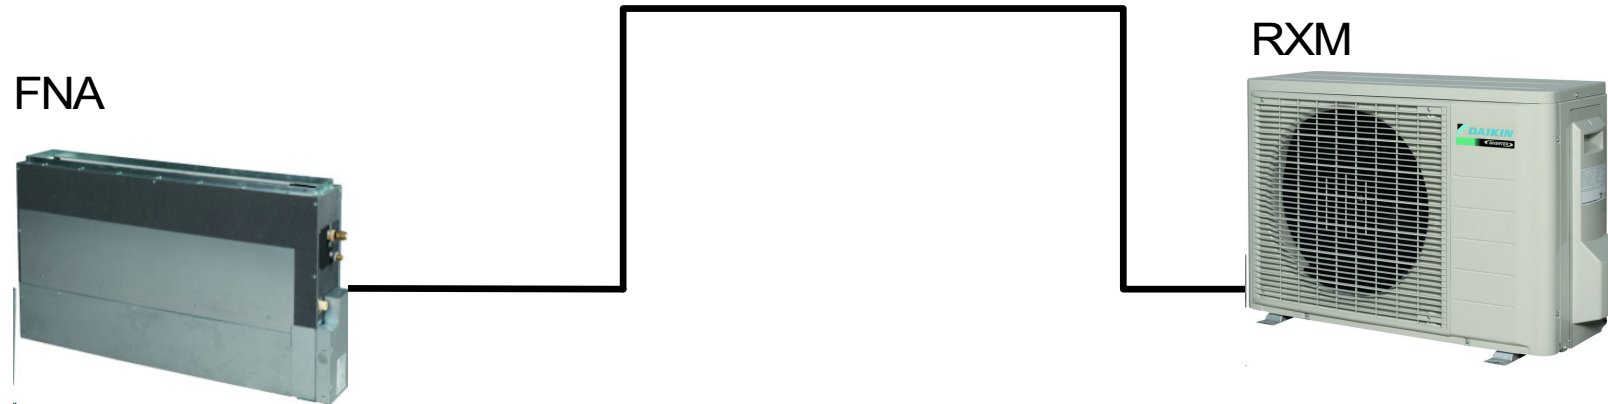


Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka

zu Steckerplatz P1, P2
auf Inneneinheit

zu Steckerplatz X35A
auf Inneneinheit

Zusatzplatine
KRP4AA53

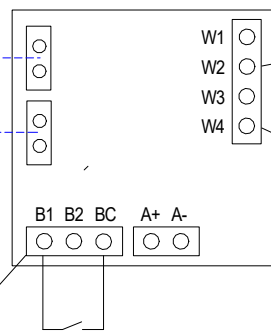

Betriebsmeldung ab W1 / W2
potfrei (Kontakt zu = Betrieb)

Störmeldung ab W3 / W4
potfrei (Kontakt zu = Störung)

externer Befehl ON/OFF
auf B1/BC potfrei
Kontakt geschlossen=
Anlage freigegeben

wird die Freigabe/Sperrung extern
nicht verwendet, muss eine Brücke
zwischen B1/BC gelegt werden!

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

**RXM + FNA mit KRP4AA53
Elektro und Kälteschema**

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch