
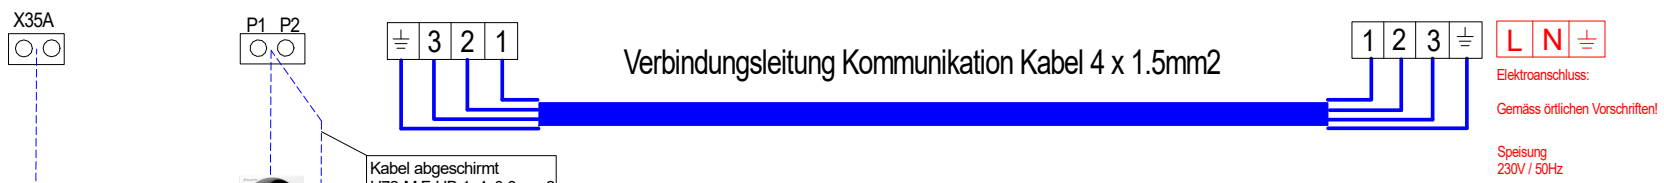


# WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)

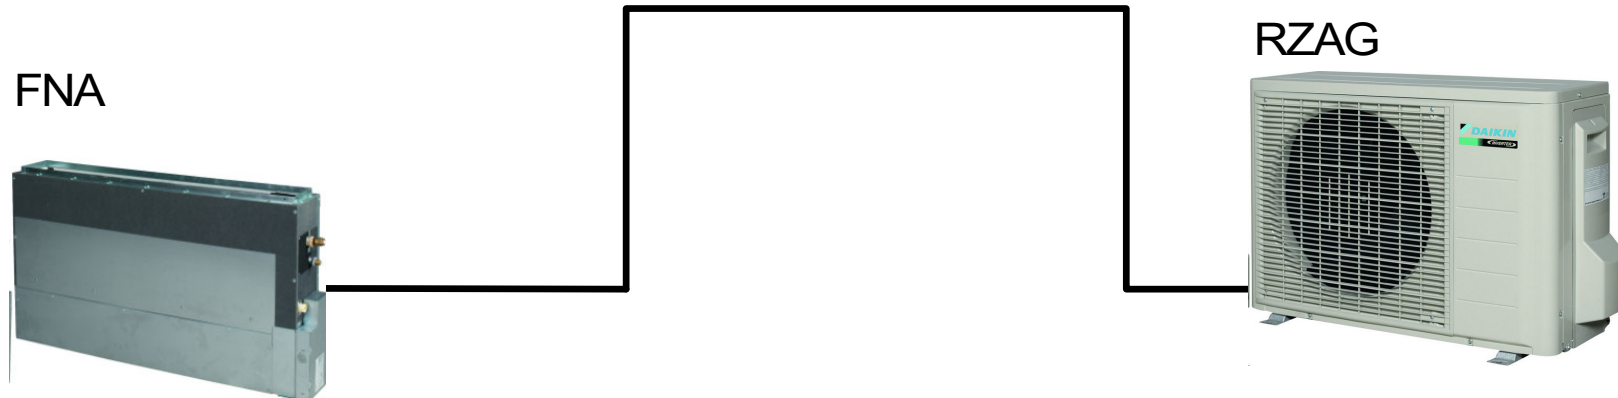

**L N**  
 Elektroanschluss:  
 Gemäss örtlichen Vorschriften!  
 Speisung  
 230V / 50Hz

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Kabel-Fernbedienung  
 BRC-1H52W  
 Madoka




Kabel abgeschirmt  
 U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

zu Steckerplatz P1, P2  
 auf Inneneinheit

zu Steckerplatz X35A  
 auf Inneneinheit

Zusatzplatine  
 KRP4AA53

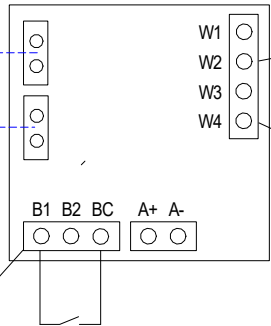

Betriebsmeldung ab W1 / W2  
 potfrei (Kontakt zu = Betrieb)

Störmeldung ab W3 / W4  
 potfrei (Kontakt zu = Störung)

externer Befehl ON/OFF  
 auf B1/BC potfrei  
 Kontakt geschlossen=  
 Anlage freigegeben

wird die Freigabe/Sperrung extern  
 nicht verwendet, muss eine Brücke  
 zwischen B1/BC gelegt werden!

**RZAG + FNA mit KRP4AA53**  
**Elektro und Kälteschema**

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
 9015 St. Gallen  
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
 Fax 071 313 99 29  
 info@tca.ch