





# FTXM-M

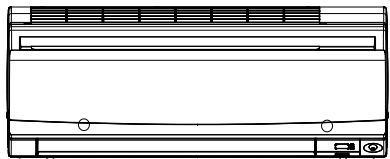

## Groupe extérieure




Option carte complémentaire S21 (sur la platine FTXM)



Alimentation carte complémentaire


Câble sera livré avec la carte

# Avec carte complémentaire KRP413 A1S-1 DE

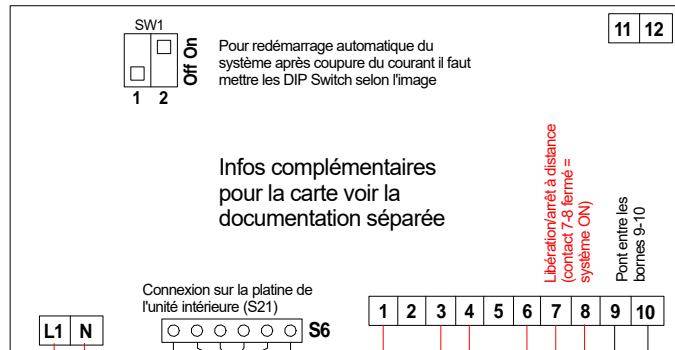

Infos complémentaires pour la carte voir la documentation séparée

Connexion sur la platine de l'unité intérieure (S21)



Report de panne libre de potentiel (contact 1-3 fermé = système tombé en panne)

Report de marche libre de potentiel (contact 4-6 fermé = système en fonction)

Libération/arrêt à distance (contact 7-8 fermé = système ON)

Pont entre les bornes 9-10

A noter: Si le contact libération/arrêt du système à distance n'est pas utilisé, l'installateur doit prévoir un pont entre les bornes 7 et 8!

## Avec carte complémentaire KRP413AB1S-1 DE Alimentation 230V (via l'unité intérieure)

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch