



**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

FVA



RZASG-Y



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>

L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
3 x 400 V / 50 Hz 16AT

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Anschluss auf Platine:  
0V / +V




Kabel-Fernbedienung  
BRC-1H52W  
Madoka

**ACHTUNG:**  
Das im Lieferumfang enthaltene Kabel  
ist nur 1 m lang! Einspeisung auch über  
einen externen Travo 24VDC möglich.  
**Der Trafo ist nicht im Lieferumfang TCA  
enthalten. Lieferung und Einbau durch Elektriker**

S0/S5 Ext. Freigabe  
Kontakt geschlossen= Gerät ein  
Kontakt offen = Gerät aus

Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>

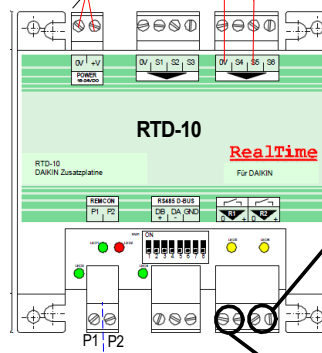

Ausgang Alarmkontakt R2  
Kontakt offen = alles OK  
Kontakt geschlossen = Störung

Ausgang Betriebsmeldung R1  
Kontakt offen = Geräte ein  
Kontakt geschlossen = Geräte aus

## RZASG + FVA mit RTD-10 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch