
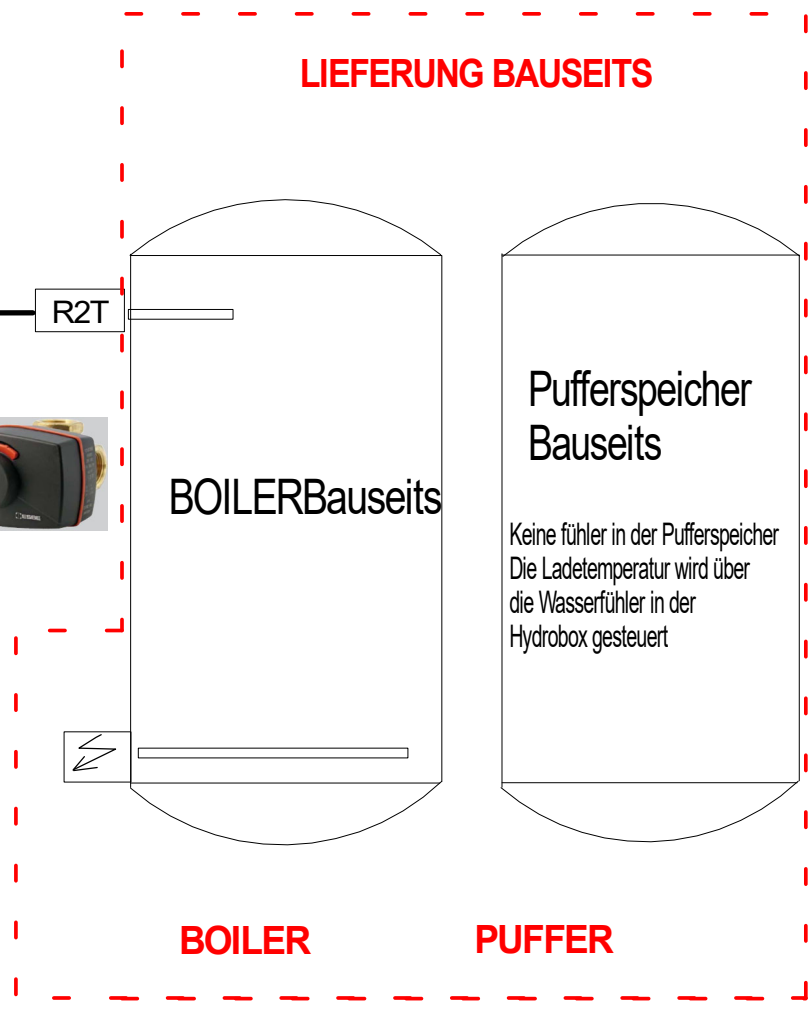
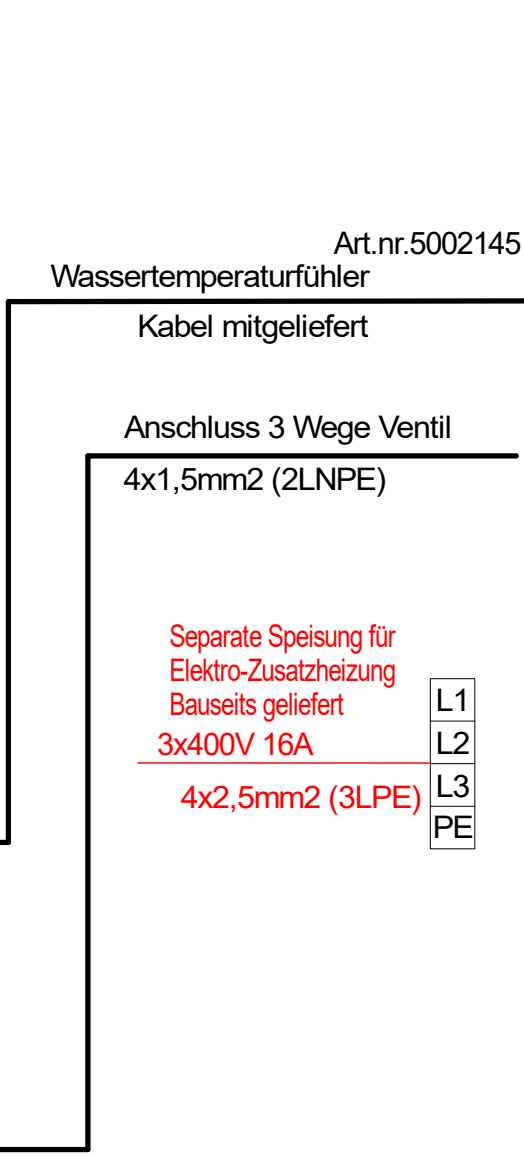


# Warmwasserbereitungssystem mit Wärmerückgewinnung

**BUS-Leitung (abgeschirmt)**  
**U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>**  
**BUS-Leitung immer PAARWEISE**  
**(je 2x 0.8 mm<sup>2</sup>) an Klemme F1**  
**und F2 anschliessen!**

Siehe Elektroschema nr1

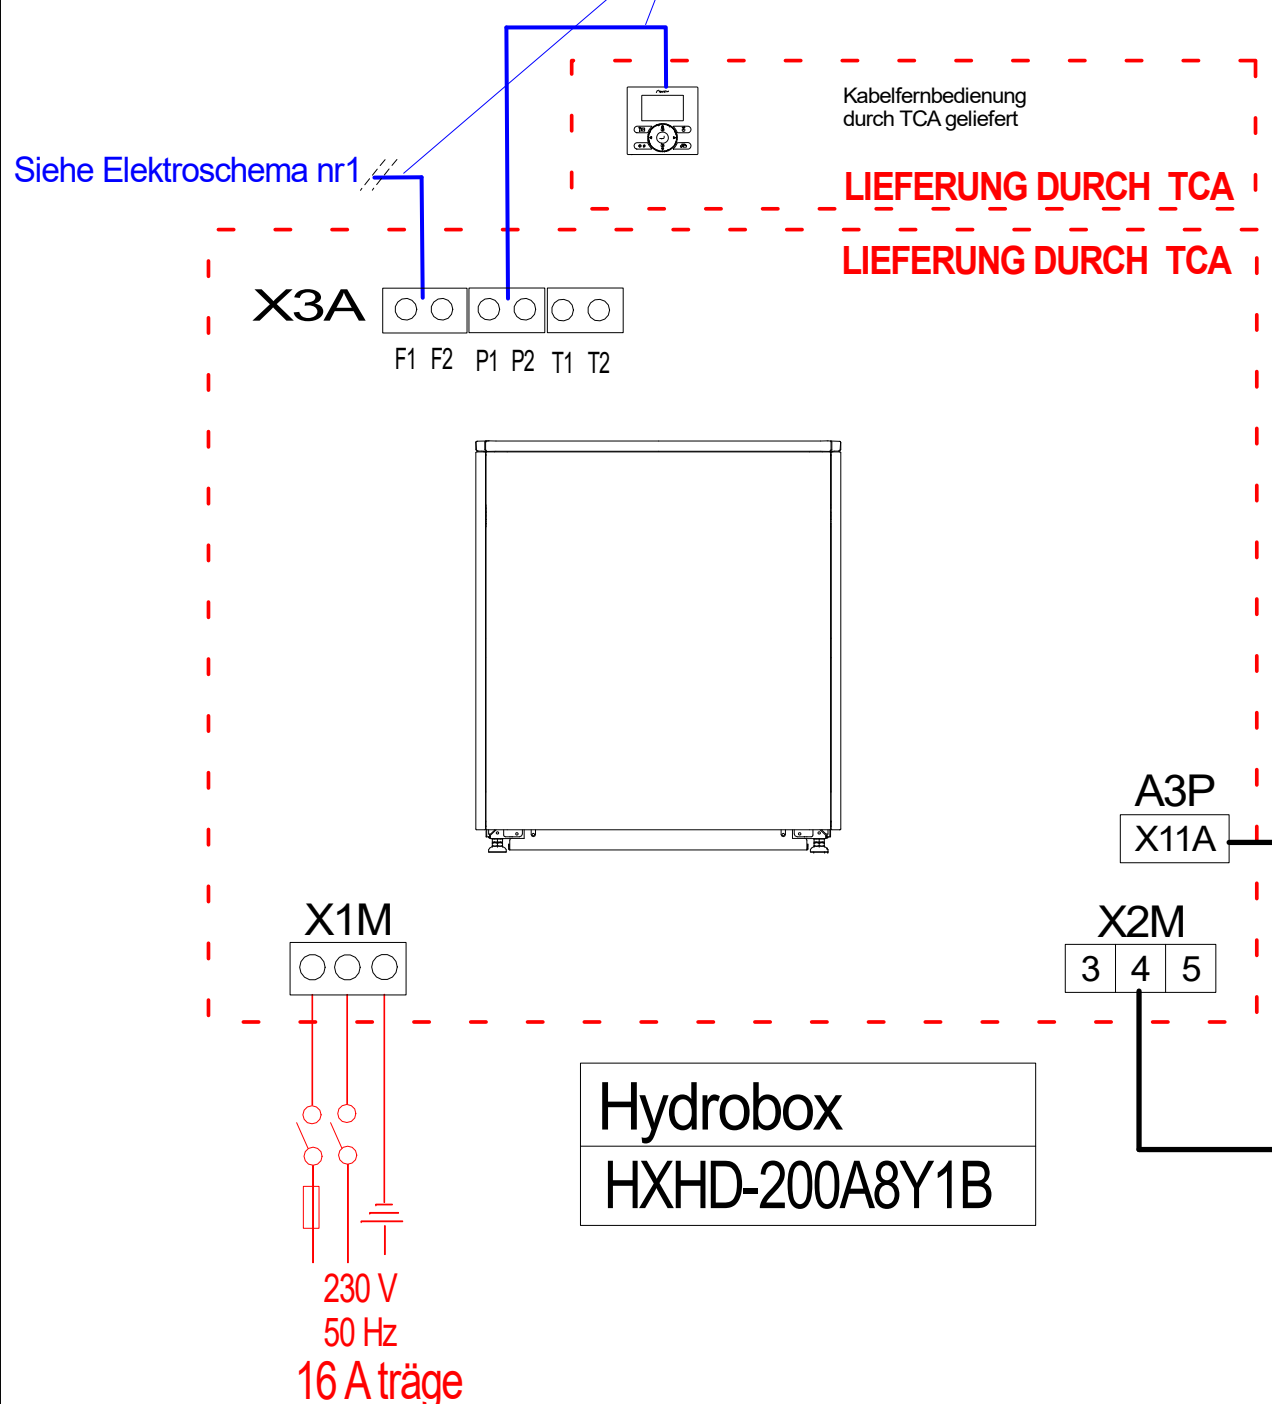

Prinzipschema elektro für Wärmerückgewinnung

**ACHTUNG: DIE AUSFÜHRENDE FIRMA MUSS DAS SYSTEM AUF DER GRUNDLAGE DER TATSÄCHLICHEN ANFORDERUNGEN DES SYSTEMS ÜBERPRÜFEN !**

Kunde: Grisca Kälte AG  
 Objekt: MFH Asconavista Haus A+B

Gez.	28.02.2023	AF
Mod.		
Mod.		
Mod.		

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
 9015 St. Gallen  
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
 Fax 071 313 99 29  
 info@tca.ch